

500 千伏华电汕头电厂扩建项目
接入系统工程
环境影响评价公众参与说明

建设单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

2025 年 4 月



目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	3
2.3 公众意见情况.....	5
3 征求意见稿公示情况.....	6
3.1 公示内容及时限.....	6
3.2 公示方式.....	7
4 其他公众参与情况.....	39
5 公众意见处理情况.....	40
6 报批前公开情况.....	41
6.1 公示内容及日期.....	41
6.2 公开方式.....	42
7 其他.....	43
7.1 存档备查情况.....	43
7.2 项目建设单位说明.....	43
8 诚信承诺.....	44

1 概述

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，我单位于2024年5月15日委托四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）对500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程项目进行环境影响评价工作，编制《500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等法律法规的规定，在编制环境影响报告书的过程中，建设单位应当依照规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

依照《环境影响评价公众参与办法》要求，我单位在项目环评编制单位的协助下，开展了本次环境影响评价公众参与工作。在整个项目编制过程中，我单位按要求开展了环境影响评价信息公开。

（1）第一阶段：在确定项目环境影响报告书编制单位并签订委托书后7个工作日内，进行本工程环境影响评价首次信息公开，向广大公众征求意见。公示时间为2024年5月20日，公示方式是在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站进行网络平台公开，公示内容包括项目基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位名称、公众意见表网络链接、提交公众意见表的途经和方式等。

（2）第二阶段：在项目环境影响报告书征求意见稿完成后，进行环境影响报告书征求意见稿公示。于2025年1月23日~2025年2月11日连续10个工作日，在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站和环评单位网站进行网络平台公开，以及在项目环境影响评价区域内的镇政府及行政村信息公告栏进行张贴公示；于2025年1月24日和2025年1月26日在《汕头日报》进行2次报纸公示；公示内容包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途经、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途经以及公众提出意见的起止时间等。

我单位在本次环境影响评价公众参与公示期间，设专人负责受理公众意见反馈，至截至时间未收到公众对本项目的任何意见和建议。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第九条规定，“建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：（一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；（二）建设单位名称和联系方式；（三）环境影响报告书编制单位的名称；（四）公众意见表的网络链接；（五）提交公众意见表的方式和途径。在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。”

按上述规定，我单位在2024年5月15日委托四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）编制本项目环境影响报告书，然后于2024年5月20日在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站进行了项目首次环境影响评价信息公开，公示内容包括：建设项目名称、建设地点、建设内容等基本情况，建设单位名称和联系方式，环境影响报告书编制单位的名称和联系方式，公众意见表的网络链接，提交公众意见表的方式和途径。表2-1列出了本项目首次环境影响评价信息公开公示内容。

对照《环境影响评价公众参与办法》第九条规定，我单位开展的建设项目首次环境影响评价信息公开的公示内容和公示日期均符合相关规定要求。

表 2-1 项目首次环境影响评价信息公开公示内容

广东 500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程
环境影响评价信息公开（第一次公示）

（一）建设项目名称、选线、建设内容等基本情况

广东 500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程是粤东电力送出的重要组成部分，其建设可满足广东省用电负荷增长需要，提高珠三角负荷中心地区电力供应能力。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将工程基本情况、公众意见表的网络链接等予以公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。

建设项目名称：广东 500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程

选址选线：拟建 500 千伏潮阳（金浦）开关站位于广东省汕头市潮阳区西胪镇岩前村；新建线路工程途经汕头市潮阳区、濠江区。

建设内容：（1）500 千伏潮阳（金浦）开关站新建工程：远期规划建设 4 台 1000Mvar 主变，本期按开关站建设，500 千伏出线 6 回。（2）线路工程：新建线路路径总长度 2×69.68 千米，包括：①新建华电汕头电厂二期～潮阳（金浦）开关站 500 千伏双回线路工程，新建线路长度 2×35.6 千米；为满足交叉跨越要求，升高改造海门电厂～胪岗 500 千伏甲乙线、丙丁线各 2×0.54 千米。②汕头～榕江 500 千伏双回线路解口接入潮阳（金浦）开关站线路工程，新建线路长度 2×33 千米，其中榕江侧新建线路 2×16.5 千米，汕头侧新建线路 2×16.5 千米。（3）500 千伏汕头站改造工程：更换 500 千伏第一串至潮阳（金浦）开关站的 I 台出线断路器。

征求公众意见的主要事项：

- （1）您是否支持本工程的建设，并简述理由；
- （2）您对本工程可能对周边环境造成的影响的意见；
- （3）您对本工程建设环境保护方面的意见和建议。

（二）建设单位名称和联系方式

建设单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

联系人：吴工

联系电话：0754-88181831

电子邮件：zx5kevin@foxmail.com

（三）环境影响报告书编制单位的名称和联系方式

环评单位：四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）

联系人：郑工

联系电话：020-86812216

电子邮件：178972604@qq.com

（四）公众意见表的网络链接

公众意见表网络链接：

<http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

（五）提交公众意见表的方式和途径

社会各界对本工程如有环境保护方面的意见和建议，可在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，通过建设单位、环评单位提供的邮箱提交公众意见表。若需了解更加详细的信息，可与建设单位、环评单位联系人获取。

建设单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

2024 年 5 月 20 日

2.2 公开方式

我单位于 2024 年 5 月 20 日在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站进行了项目首次环境影响评价信息公开，网络公示链接为：

https://www.gd.csg.cn/Y6cgimjjlt_QY0TjsyVQEqTk6mFMFNVYqijaMH9tdS%2BJUcZqp5jA39i%2BVyqh_Ww_?encrypt=1

网络公示截图见图 2-1。

**中国南方电网**
CHINA SOUTHERN POWER GRID

官方微博 官方微信 English

广东电网有限责任公司

首页 公司概况 新闻中心 网上营业厅 企业信息公开 公示公告 新能源服务中心 人才招聘

公示公告

企业公示

环评公示

电源并网信息

检举控告

广东500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 环境影响评价信息公开（第一次公示）

（一）建设项目名称、选线、建设内容等基本情况

广东500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程是粤东电力送出的重要组成部分，其建设可满足广东省用电负荷增长需要，提高珠三角负荷中心地区电力供应能力。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将工程基本情况、公众意见表的网络链接等予以公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。

建设项目名称：广东500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程

选线选线：拟建500千伏潮阳（金浦）开关站位于广东省汕头市潮阳区西畔镇岩前村；新建线路工程途经汕头市潮阳区、濠江区。

建设内容：（1）500千伏潮阳（金浦）开关站新建工程：远期规划建设4台1000Mvar主变，本期按开关站建设，500千伏出线6回。（2）线路工程：新建线路路径总长度2×69.69千米，包括：①新建华电汕头电厂二期～潮阳（金浦）开关站500千伏双回路工程，新建线路长度2×35.6千米；为满足交叉跨越要求，升高改造海门电厂～胪岗500千伏甲乙线、丙丁线等2×0.54千米。②汕头～榕江500千伏双回路解口接入潮阳（金浦）开关站线路工程，新建线路长度2×33千米，其中榕江侧新建线路2×16.5千米，汕头侧新建线路2×16.5千米。（3）500千伏汕头站改造工程：更换500千伏第一串至潮阳（金浦）开关站的1台出线断路器。

征求公众意见的主要事项：

（1）您是否支持本工程的建设，并简述理由；

（2）您对本工程可能对周边环境造成的影响的意见；

（3）您对本工程建设环境保护方面的意见和建议。

（二）建设单位名称和联系方式

建设单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

联系人：吴工



图 2-1 项目首次环境影响评价信息公开网络公示截图

2.3 公众意见情况

项目首次环境影响评价信息公开后,在项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中,建设单位及环境影响报告书编制单位均未收到公众提出的与本项目环境影响评价的相关意见或建议。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第十条规定，“建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（二）征求意见的公众范围；（三）公众意见表的网络链接；（四）公众提出意见的方式和途径；（五）公众提出意见的起止时间。建设单位征求公众意见的期限不得少于10个工作日。”

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第十一条规定，“依照本办法第十条规定应当公开的信息，建设单位应当通过下列三种方式同步公开：（一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于10个工作日；（二）通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次；（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于10个工作日。”

按以上规定，本项目征求意见稿编制完成后，我单位采取三种方法同步进行了建设项目环境影响报告书征求意见稿的公开公示，于2025年1月23日~2025年2月11日连续10个工作日，在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站和环评单位网站进行网络平台公开，以及在项目环境影响评价区域内的镇政府及行政村信息公告栏进行张贴公示；于2025年1月24日和2025年1月26日在《汕头日报》进行2次报纸公示；公示内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，征求意见的公众范围，公众意见表的网络链接，公众提交意见表的方式和途径，公众提出意见的起止时间。表3-1列出了本项目环境影响报告书征求意见稿公开公示内容。

表 3-1 项目环境影响报告书征求意见稿公示内容

**500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程
环境影响报告书征求意见稿公示（第二次公示）**

500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程是粤东电力送出的重要组成部分，其建设可满足广东省用电负荷增长需要，提高珠三角负荷中心地区电力供应能力。本工程新建 500 千伏潮阳（金浦）开关站位于广东省汕头市潮阳区西胪镇岩前村；新建线路工程途经汕头市潮阳区、濠江区。该工程环境影响评价工作由四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）承担。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书（征求意见稿）》进行公示，征求公众对本项目的意见和建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：

1、报告书征求意见稿全文网络链接：点击下方链接下载。

2、查阅纸质版报告书的方式和途径：请联系环评单位四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）查询纸质版报告。

3、建设单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

联系人：吴工

电话：0754-88181831

邮箱：zx5kevin@foxmail.com

4、环评单位名称：四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）

联系人：郑工

电话：020-86812216

邮箱：178972604@qq.com

二、征求意见的公众范围

主要为本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

三、公众意见表的网络链接

<http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

四、公众提交意见表的方式和途径

公众可以通过信函、电子邮件、电话等多种方式向我单位提出意见和建议。

五、公众提出意见的起止时间：自本公告发布之日起 10 个工作日内。

广东电网有限责任公司汕头供电局

2025 年 1 月 23 日

对照《环境影响评价公众参与办法》第十条规定，本项目环境影响报告书征求意见稿公开公示的公示内容和公示时限均符合该规定要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

在项目环境影响报告书征求意见稿编制完成后，我单位于 2025 年 1 月 23 日在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站和环评单位网站上进行了项目环境影响报告书征求意见稿公示，并在网站公示中附上了建设项目环境影响报告书（征求意见稿）全文，公开时限为 10 个工作日。

（1）项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站公示链接为：

http://www.gd.csg.cn/BFAf2B_kWYq3qMQge21qiB6ZIRO8%2BEhPgongf2NRqiXmxNLdAcTlkVL%2Br79eQFlt?encrypt=1

公示截图见图 3-1。



图 3-1 项目环境影响报告书征求意见稿在项目主管单位网站公示截图

(2) 环评单位网站公示链接为:

<http://www.chfc.com.cn/news/detail.asp?ID=1739153154&ClassID=1>

公示截图见图 3-2。



图 3-2 项目环境影响报告书征求意见稿在环评单位网站公示截图

本次环境影响评价报告书征求意见稿网络公示平台为项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站和环评单位网站，公示时间不少于 10 个工作日，对照《环境影响评价公众参与办法》中第十一条要求，项目环境影响报告书征求意见稿信息公开公示的网络载体选择以及公示时间，均符合该规定要求。

3.2.2 报纸

在项目环境影响报告书征求意见稿网络公示的同时，我单位分别在 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 1 月 26 日共两次在《汕头日报》进行了项目环境影响报告书征求意见稿信息公开报纸公示，报纸截图分别见图 3-3 和图 3-4。

本项目选址选线均位于广东省汕头市，项目环境影响报告书征求意见稿公示在项目所在地公众易于接触的《汕头日报》公开，在征求意见的 10 个工作日内（2025 年 1 月 23 日~2025 年 2 月 11 日）公开信息 2 次，符合《环境影响评价公众参与办法》中第十一条规定的相关要求。

特朗普施压俄罗斯 还是“关税加制裁”老一套

美国总统唐纳德·特朗普22日要求俄罗斯立即结束与乌克兰的军事冲突，并威胁如果俄方拒绝达成和平协议，美国将对俄罗斯征收高额关税并实施严厉制裁。

然而，按照美联社报道的说法，特朗普

或如何界定。美联社解读，“其他参与国”可能是伊朗和朝鲜，西方国家指认两国向俄罗斯提供军事援助。

“如果我是总统，这场战争就不会开始，”特朗普写道，“我们可以用简单的方

为首的西方国家制裁，其中一大部分是在2022年2月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动后施加，即美国上届政府、民主党籍总统拜登任内；部分制裁可追溯至往届政府，如特朗普首个任期，以及2014年

特朗普在去年美国总统大选期间多次质疑并批评拜登政府向乌克兰提供价值数百亿美元的军事和其他形式援助，曾夸口当选后将在“24小时内”结束这场战争。

据美国《华尔街日报》本周早些时候

在美造成 9人死亡

1月22日，在美国路易斯安那州新奥尔良，人们从暴风雪后的街头走过。

据美国媒体报道，罕见冬季风暴恩拉21日起席卷美国南部多州，给美国大部分地区带来严寒天气。截至22日早上，这场冬季风暴在全美范围内已造成至少9人死亡。

(新华社发)



火灾谣言引恐慌

印度一列车至少13人跳车身亡

新华社电 印度西部马哈拉施特拉邦一座火车站附近22日发生多名乘客跳下火车导致伤亡事故。据印度媒体报道，事故起因是乘客误信车厢起火谣言，恐慌中跳下火车，撞上在相邻铁轨行驶的列车，造成至少13人死亡，15人受伤。

据印度报业托拉斯等媒体援引当地警方和铁路方面说法报道，事发地点位于孟买西南方向410公里处，在马哈拉施特拉邦贾尔冈区巴焦拉镇一座火车站附近。铁路方面发言人说，据所获初步信息，一列“普什帕克特快”列车行驶至该地时，一节车厢内出现“火花”，可能由车轴过热或者刹车卡锁引起。部分乘客误以为有火情，恐慌中拉下紧急刹车装置，致列车骤停。一些人跳下列车，撞上一列正在相邻轨道上行驶的“卡纳塔克特快”列车。

伤者被送往附近医院接受救治。尚不清楚事发列车上载

有多少名乘客。

马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维在社交媒体X平台上向遇难者家属表示哀悼。他表示，邦政府分管水资源和灾难管理的部长吉里什·马哈詹和邦警察总监已赶到现场。

印度铁路系统庞大，但许多火车和铁轨沿用自英国殖民时期，设施老旧。尽管印度政府承诺对铁路系统进行现代化升级改造并采取了一些提升铁路安全的措施，但铁路事故仍频发。近年来最严重一起事故发生于2023年6月印度东部奥迪沙邦巴拉索尔地区。当时，一列客运列车因信号问题撞向一辆静止的货运列车导致脱轨，部分车厢散落铁轨，一列从对向轨道驶来的客运列车撞向散落车厢，造成部分脱轨，事故导致288人死亡，超过1000人受伤。

阿富汗警方证实

一中国公民 在阿遭枪击遇难

新华社喀布尔1月23日电 (记者聂新宇 李昂)阿富汗塔哈尔省警方发言人22日向新华社记者证实，当地时间21日晚，一名中国公民在塔哈尔省遭枪击遇难。

该发言人表示，这位中国公民在乘车前往塔哈尔省达什特堡地区途中被不明身份的枪手杀害。事件原因尚不清楚，调查工作正在进行中。塔哈尔省一名检察官办公室正在对本次火灾开展全面调查，由7名专家组成的调查小组正在检查现场，以确定火灾原因。

菲律宾南部 发生6.1级地震

新华社马尼拉1月23日电 (记者杨云超)菲律宾火山地震研究所23日说，菲南部棉兰老岛当天上午发生6.1级地震。目前暂无人伤亡或财产损失报告。

据该研究所发布的最新信息，此次地震发生于当地时间11时41分(北京时间11时41分)，震中位于北三宝颜省锡奥孔镇东南方向约2公里处，震源深度32公里。

该研究所表示，此次地震为构造地震，可能会发生余震。菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。

遗失声明

汕头市金平区澳保食品商行遗失公章一枚，声明作废。

2025年1月24日

500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程 环境影响报告书征求意见稿公示(第二次公示)

《500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》征求意见稿已完成，现进行公示征求公众对项目的意见和建议。

报告书征求意见稿及公众意见表可通过下面网络链接获取：<https://www.gd.csg.cn/gsgg/hpgs/>。

项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，可以通过下面联系方式向我单位提出意见和建议。

联系方式：广东电网有限责任公司汕头供电局 吴工 zx5kevin@foxmail.com；四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心)郑工 178972604@qq.com。

公众提出意见的起止时间自本公告发布之日起10个工作日内。

广东电网有限责任公司汕头供电局

2025年1月24日

图 3-3 项目环境影响报告书征求意见稿第一次报纸公示截图(2025年1月24日)

读懂中国经济的韧性和底气

国内生产总值增长5%！

很不平凡的2024年，这一经济增速标志着中国号巨轮的壮阔航程，见证着亿万人民的拼搏奋斗。

“我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强，中国式现代化迈出新步伐。”2024年12月召开的中央经济工作会议上，习近平总书记这样总结一年来的经济工作。

成绩来之不易，经验弥足珍贵，启示照亮未来。

开年之际，回看5%的成绩单，可以窥见中国经济的韧性，



集思广益补齐短板 创新赋能重塑空间

——各地因地制宜推进城市更新进展综述

惠民生、补短板、谋发展，我国城市更新迈入可持续发展的新阶段。从“城市病”治理到老旧小区改造，从儿童友好空间建设到养老服务设施完善，从地下管网建设改造到公园绿地开放共享……各地顺应群众期待，因地制宜实施城市更新，提升城市面貌和居住品质。

城市更新工作量大面广，涉及方方面面，如何着手？

在山东青岛，老城区居民张大爷写城市体检调查问卷时写道：“每次回家找车位都要转好几圈，孩子们平日来看望也不好停车。尤其是上下学和旅游旺季，占路停车会导致交通拥堵，行人不便。”

体检出的问题就是城市更新改造的重点。在青岛面向全市全部1300余个社区发放的城市体检调查问卷中，停车难、便民农贸市场管理不健全、存在内涝积水点、社区活动场地不足等是群众集中反映的问题。回应群众急难愁盼，青岛于2024年完成122个停车场建设项目，打造规范化农贸市场40

处，完成26处道路低洼点改造，全力推进城市社区“8分钟健身圈”建设。

先体检、后更新，无体检、不更新，我国建立城市体检和城市更新一体化推进机制。2024年，297个地级及以上城市全面开展城市体检，全方位查找城市短板问题，坚持目标导向和问题导向确定城市更新重点任务。

“实施城市更新，推动城市发展模式转型，需要摆脱传统路径和思维惯性依赖。”中国城市规划设计研究院城市更新分院院长范嗣斌说，我国城市进入存量发展阶段，需要通过城市更新，对不适应当前和未来发展需求的功能、业态、软性治理机制等方面进行持续改善提升。

城市更新涉及城市规划、建筑设计、工程建设、风貌园林、市政交通等领域，专业性强，利益诉求众多，如何把好事做好，把实事做实？

各地实践表明，城市更新作为一项综合性、系统性和长期

性工作，要注重政府引导、市场运作、多元参与。

在老旧小区改造中，各地动员居民广泛参与，组建居民义务监督小组，量身定制“意愿清单”；国企央企作为老旧小区、工业遗产等资产产权方，逐步参与到城市更新行动中；重庆、威海等地建立“三师进社区”“街长制”“合伙人”等议事协商机制……多元参与成为化解矛盾、凝聚共识的有效路径。

城市更新既是思路的更新，也是机制的创新。在江西南昌，雷公坳文化体育产业园原是闲置的高速公路服务区，其土地的划拨归属于加油站用地。为盘活利用这片闲置区域，江西省将它列入城镇低效用地再开发试点，保持用地性质不变，但转换了建筑使用功能。随后省属国有平台公司成功引入上海某集团，总投资约3亿元，将传统的高速公路服务区改造升级为文化体育服务综合体。

政府引导、市场运作，不断创新思路优化存量资源。一些地方允许复合利用存量用地，完善土地用途变更、建筑功能转换等政策，破除了存量资源再利用障碍。一些地方通过“腾笼

(三)

2024年增长5%，中国经济抵达新的高度，也开启新的出发。

2025年，“十四五”规划收官之年，中国经济如何稳增长？

前进之路从来不是坦途。环顾外部，国际环境更加严峻复杂，全球经济增长动能不足，外部环境带来的不利影响加深。着眼内部，国内需求不足，部分企业生产经营困难，风险隐患仍然较多，经济运行仍面临不少困难挑战。

面对复杂严峻的挑战，必须坚定信心，迎难而上，以高质量发展为灵活的供地方式。

住房和城乡建设部相关司局负责人介绍，目前，各地共出台土地、规划、财政、金融等支持政策1000多个，发布技术标准、操作指南260多个，提升配套政策精准性。

文化是城市的灵魂。近年来，各地通过创造性转化、创新性发展，在城市更新中延续城市文脉，保留特色历史风貌，重构历史与现代的空间纽带。

“能则保、能用则用”，位于北京石景山区的首钢园，在更新改造中加强工业遗产保留修缮，打造了融合工业风与科技感的首都城市新地标；从“工业锈带”到“生活秀场”，湖北黄石重新规划工矿旧城，以近代工业建筑风格为基调，在保留片区历史记忆的基础上对周边建筑进行改造，赋予片区新的活力；“留改拆”并举，浙江湖州小西街历史文化街区实施整体性保护修缮，保留了“河一房一路”传统肌理。

住房和城乡建设部提供的数据显示，截至目前，全国已实施城市更新项目6万余个，活化利用一大批历史文化街区和历史建筑。

一头连着民生福祉，一头连着城市发展，2025年我国将大力实施城市更新，谋划实施一批城市更新改造项目。聚焦群众关切，补齐城市短板，提升城市面貌，在城市更新中实现街景之美、城市之变，将不断满足人民群众美好生活的需要。

新华社记者 王优玲

(新华社北京1月25日电)

关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

机构名称：广东华兴银行股份有限公司汕头金平支行

机构编码：B1194M344050001

许可证流水号：01139401

业务范围：经银行保险监督管理机构或其他有行政许可权的机构批准并经上级机构授权办理的业务。

批准成立日期：2025年1月13日

机构住所：汕头市东厦花园二区1、2幢(101-105, 201-205)

邮政编码：515031

电话：0754-83288336

发证机关：国家金融监督管理总局汕头监管分局

发证日期：2025年1月14日

500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书征求意见稿公示(第二次公示)

《500千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》征求意见稿已完成，现进行公示征求公众对项目的意见和建议。

报告书征求意见稿及公众意见表可通过下面网络链接获取：<https://www.gdscg.cn/gsgg/hpgs/>。

项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，可以通过下面联系方式向我单位提出意见和建议。

联系方式：广东电网有限责任公司汕头供电局 吴工 zyx5kevin@foxmail.com；四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心)郑工 178972604@qq.com。

公众提出意见的起止时间自本公告发布之日起10个工作日内。

广东电网有限责任公司汕头供电局

2025年1月24日

地址：广东省汕头市潮阳路48号 电话：日报编辑中心 88635319 政企服务中心 88626274 88312781 印务发行中心 88245040 发行投诉 88629994 广告经营许可证号：4405004000196 零售每份一元五角 邮编：515041 承印：汕头融媒集团印务发行中心

图 3-4 项目环境影响报告书征求意见稿第二次报纸公示截图(2025年1月26日)

3.2.3 张贴

在项目环境影响报告书征求意见稿网络公示的同时，我单位于 2025 年 1 月 23 日~2025 年 2 月 11 日连续 10 个工作日在项目工程站址及线路沿线所涉及的镇和行政村政府公告栏等公众易于知悉的场所进行了环境影响报告书征求意见稿公示张贴，共涉及 1 个地级市 9 个镇（街）38 个行政村（社区居委会），具体张贴地点见下表 3-2。

表 3-2 项目环境影响报告书征求意见稿张贴公示地点统计表

行政区划			张贴地点	张贴地点数量(个)
汕头市	潮阳区	海门镇	海门镇政府及其下辖西南门社区、东门社区、洪洞村、坑尾村、竞海村、湖边村	7
		城南街道	城南街道办事处及其下辖凤北社区、凤上社区	3
		棉北街道	棉北街道办事处及其下辖棉田社区、白竹社区、平北社区、平南社区	5
		河溪镇	河溪镇政府及其下辖华东村、东陇村、南陇村、上坑村、新乡村、上陇村、西陇村	8
		西胪镇	西胪镇政府及其下辖岩前村、外崙村、海田村、乌岩村、竹岭村、店后村、兴平村、青山村、埔尾村、陂头村、东潮村	12
		关埠镇	关埠镇政府及其下辖港底社区、树下村	3
	濠江区	河浦街道	河浦街道办事处及其下辖河北社区、河南社区、河东社区	4
		玉新街道	玉新街道办事处及其下辖燎原社区、灯塔社区	3
		滨海街道	滨海街道办事处及其下辖上头社区	2
合计				47

结合项目环境影响报告书电磁及声敏感目标调查结果，本工程站址及线路沿线电磁及声敏感目标涉及上述 14 个张贴地点，具体如下：

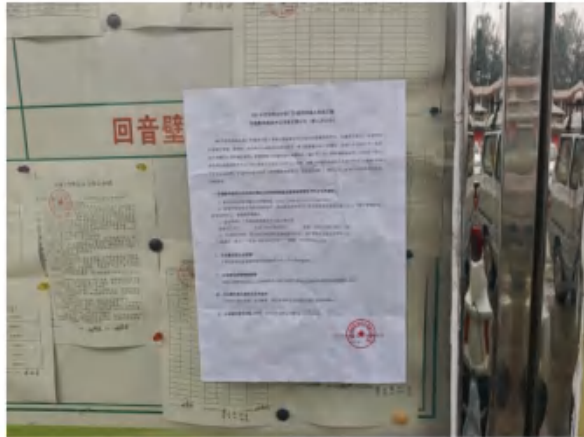
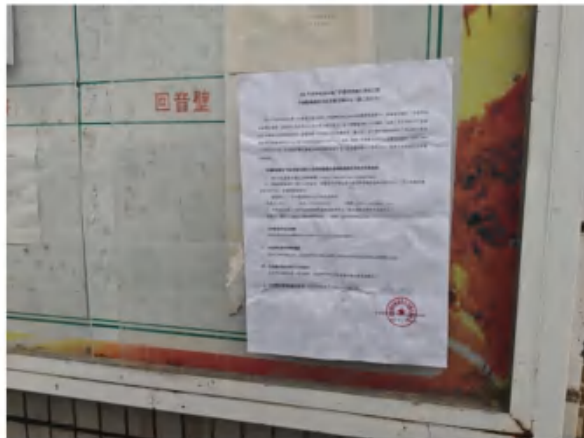
（1）潮阳区：西胪镇青山村、店后村、竹岭村、外崙村；河溪镇南陇村、华东村；棉北街道棉田社区；海门镇竞海村、坑尾村、洪洞村、西南门社区。

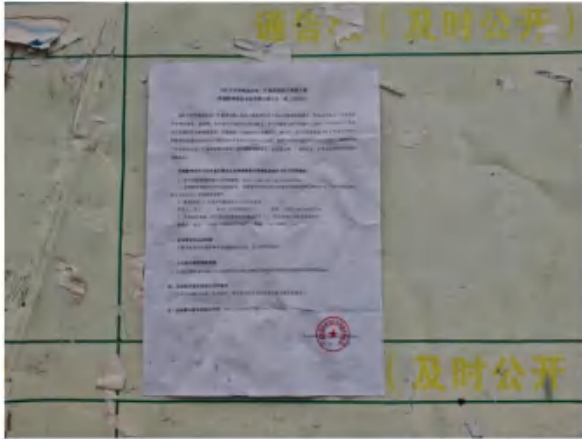
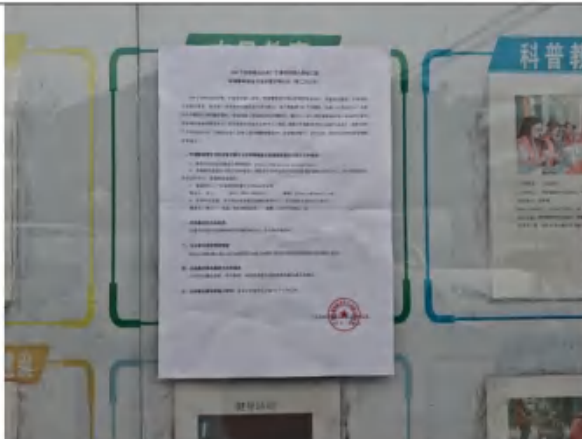
（2）濠江区：河浦街道河北社区、河南社区；滨海街道上头社区。

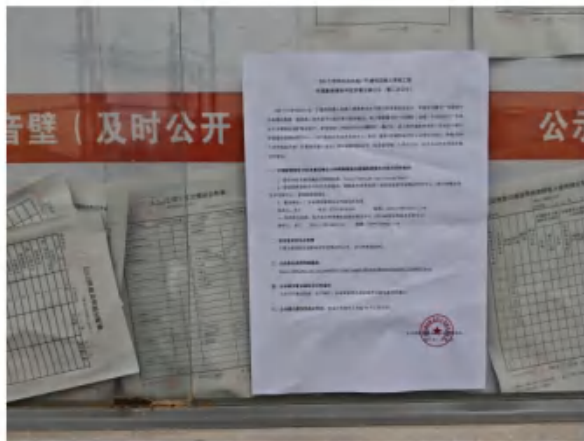
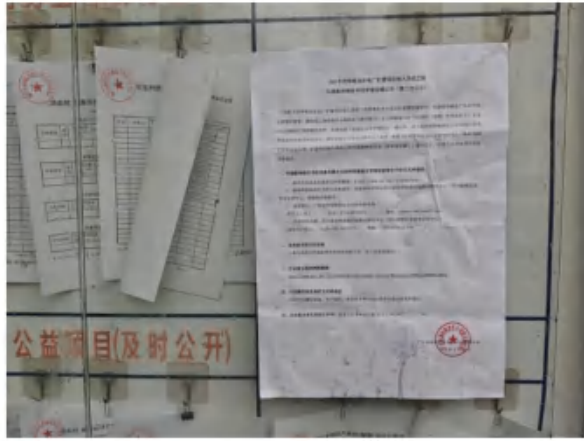
涉及敏感目标的地点张贴照片具体见下表 3-3，其他 33 个项目选址选线所覆盖但不涉及敏感目标的地点张贴照片见下表 3-4。

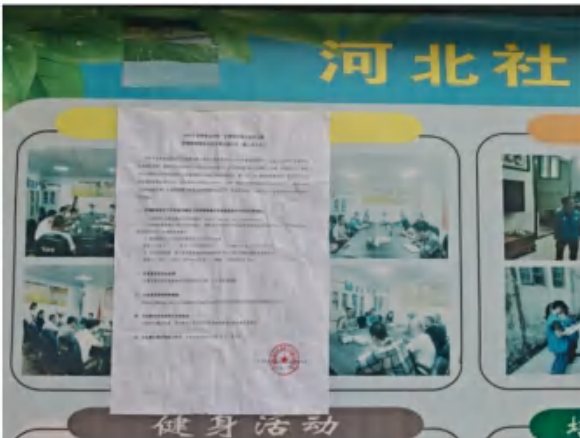
上述张贴地点均属于本项目站址及线路工程所覆盖的汕头市潮阳区、濠江区等地，本次环评征求意见稿公示张贴的地点在上述地区公众易于知悉的场所，公示时间不少于 10 个工作日。对照《环境影响评价公众参与办法》中第十一条要求，征求意见稿信息公示张贴公开区域选取以及公示时间，均符合该规定要求。

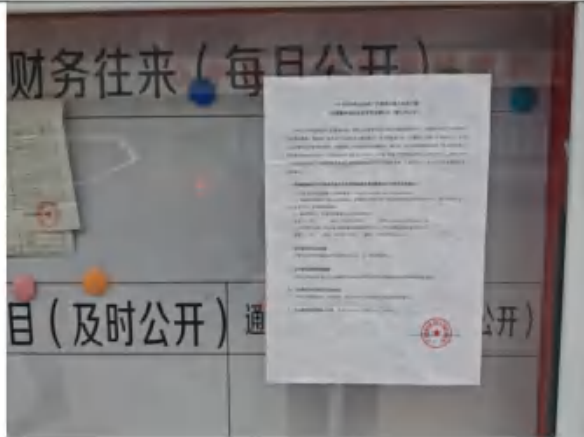
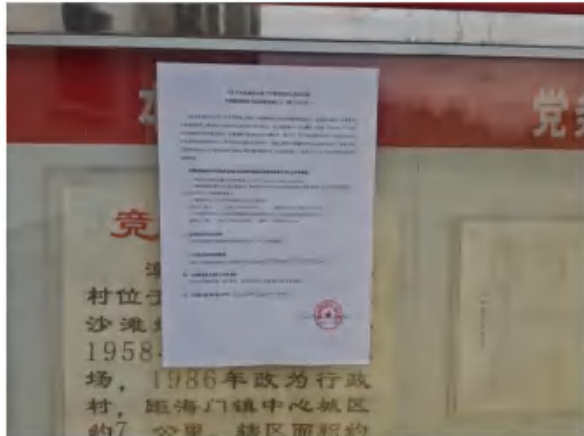
表 3-3 项目环境影响报告书征求意见稿张贴公示情况（涉及站址及线路沿线敏感目标）一览表

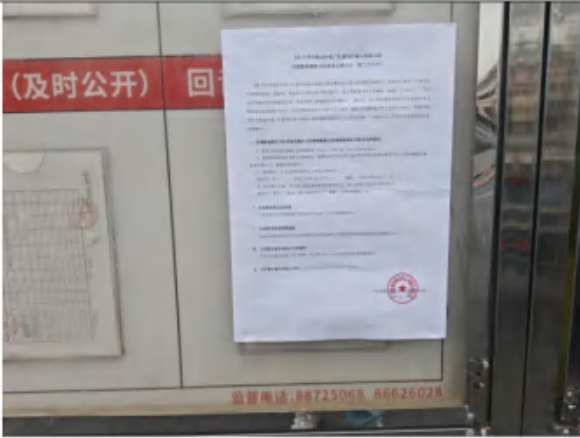
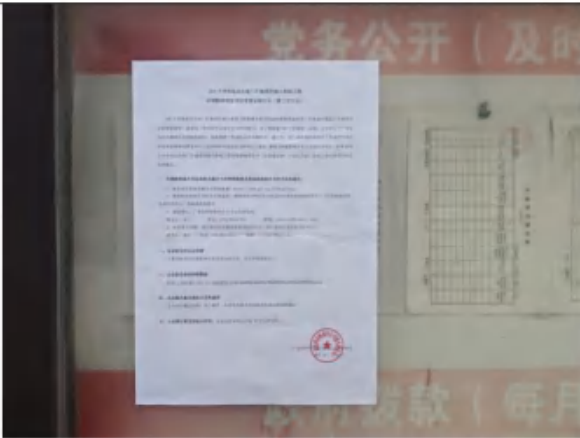
序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
1	汕头市潮阳区西胪镇青山村	A01	青山村养猪看护房		
		A02、B01	青山村居民楼		
2	汕头市潮阳区西胪镇店后村	A03	潮阳区西胪镇飞鹰水厂综合楼		

序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
3	汕头市潮阳区西胪镇竹岭村	A04	竹岭村南寮居民楼①		
		A05	竹岭村南寮居民楼②		
		A06	竹岭村南寮居民楼③		
		A07	竹岭村南寮居民楼④		
		A08	竹岭村南寮居民楼⑤		
		A09	竹岭村南寮居民楼⑥		
		A10	竹岭村南寮居民楼⑦		
		A11	竹岭村南寮居民楼⑧		
		B02	竹岭村南寮居民楼		
4	汕头市潮阳区西胪外崙村	A12	外崙村石材加工宿舍		
		A13	外崙村种植看护房		

序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
5	汕头市潮阳区河溪镇南陇村	A14	南陇村种植看护房		
6	汕头市潮阳区河溪镇华东村	A15	华东村废品回收站管理用房		
		A16	华东村烧烤茶庄管理用房		
		A17	华东村烧烤茶庄厨房		
		A18	华东村种植看护房		

序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
7	汕头市潮阳区棉北街道棉田社区	A19	棉田社区水产养殖看护房①		
		A20	棉田社区水产养殖看护房②		
		A21	棉田社区水产养殖看护房③		
		A22	棉田社区水产养殖看护房④		
		A23、B03	棉田社区居民楼		
		A24	棉田社区种植看护房		
8	汕头市濠江区河浦街道河北社区	A25	河北社区养鹅看护房		

序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
9	汕头市濠江区河浦街道河南社区	A26	河南社区养鸡看护房①		
		A27	河南社区养鸡看护房②		
		A28	河南社区养鸡看护房③		
		A29	河南社区养鸡看护房④		
		A30	中信汕头高尔夫俱乐部宿舍楼		
10	汕头市潮阳区海门镇竞海村	A31	汕头市兴业染整厂厂房		
		A32	汕头市四海纺织有限公司厂房		
		A33	汕头市佳美针织服装有限公司厂房		
		A34	汕头市恒丰泰实业有限公司厂房		
		A35	汕头市茂兴印染有限公司厂房		
		A36	广盛制衣洗水有限公司厂房		
		A37	汕头市裕联发实业有限公司厂房		
		A38	新兴雅针织实业有限公司科研楼		
		A39	广东荣昌纺织实业有限公司绿色智能		

序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
			纺织印染项目在建在建厂房①		
		A40	广东荣昌纺织实业有限公司绿色智能纺织印染项目在建在建厂房②		
11	汕头市潮阳区海门镇坑尾村	A41	海门镇渔业养殖看护房①		
		A42	海门镇渔业养殖看护房②		
12	汕头市潮阳区海门镇洪洞村	A43	海门镇渔业养殖看护房③		

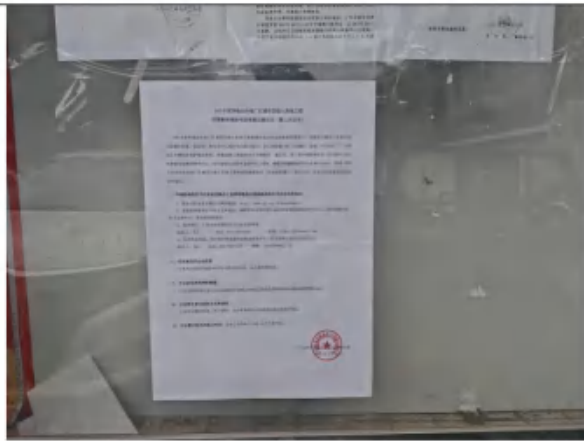
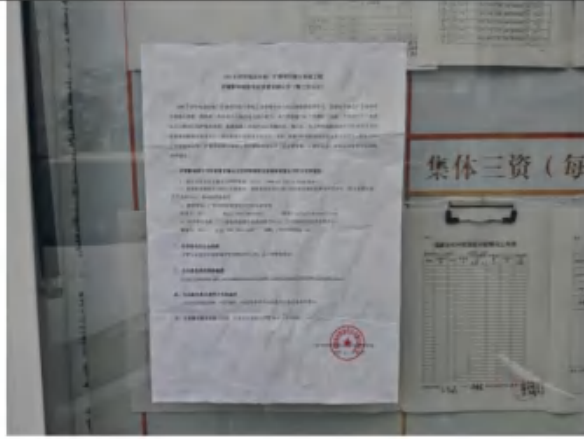
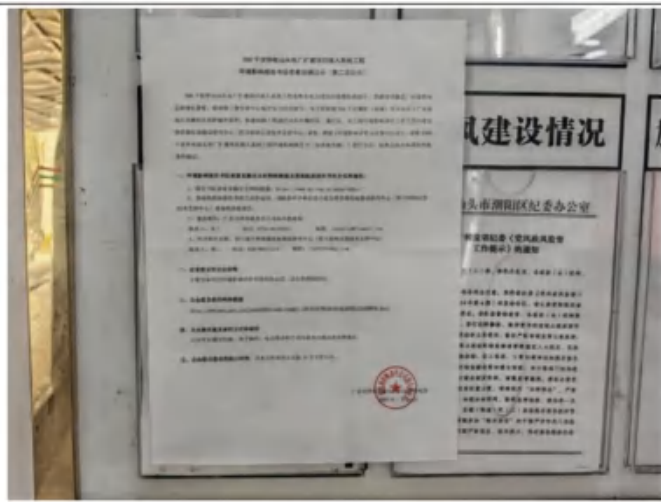
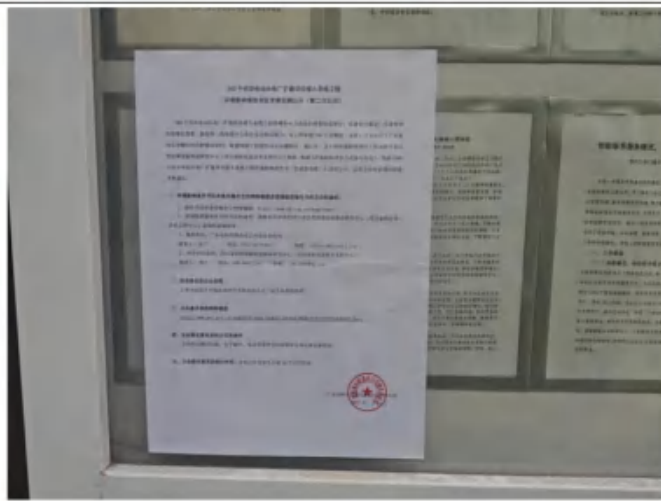
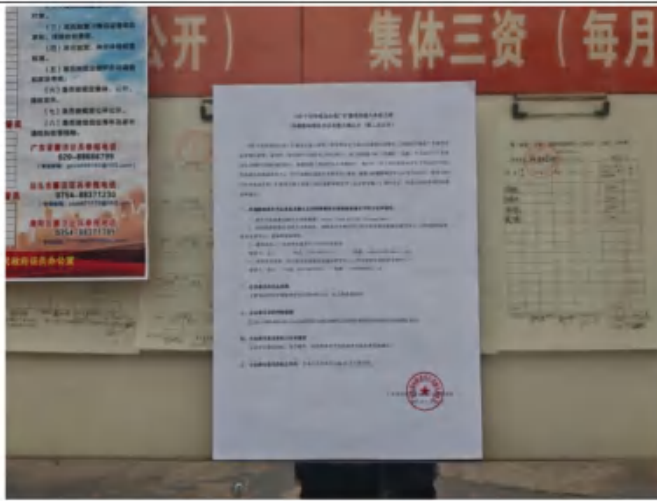
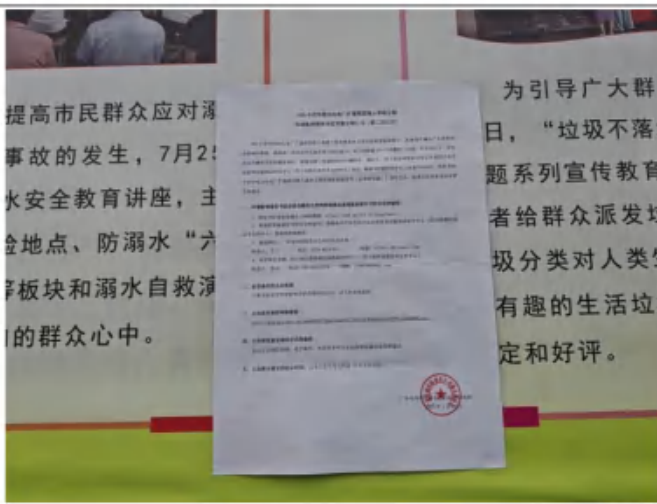
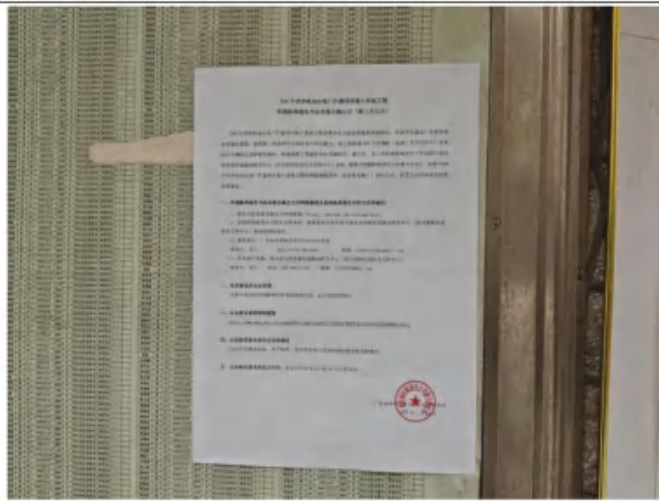
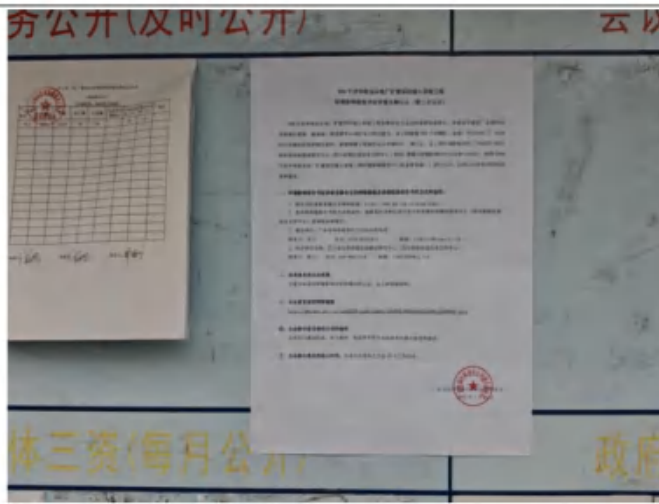
序号	张贴地点	对应报告书敏感目标编号	敏感目标名称	张贴公示照片	
13	汕头市潮阳区海门镇西南门社区	A44	海门镇西南门社区养羊看护房		
14	汕头市濠江区滨海街道上头社区	A45	华南矢崎汽车配件有限公司办公楼		
		A46	华南矢崎汽车配件有限公司厂房		

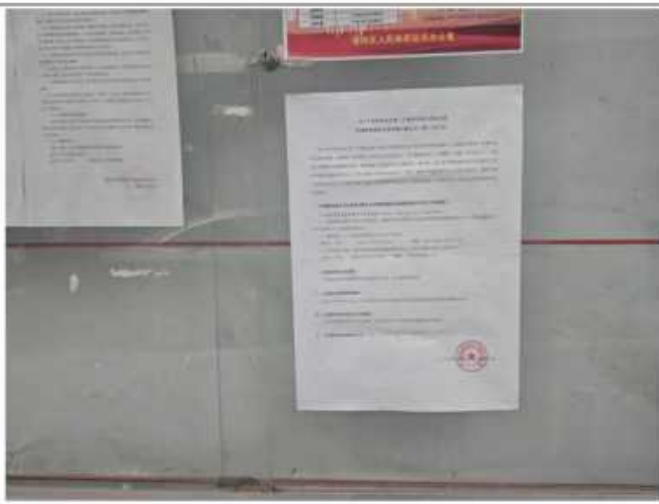
表 3-4 项目环境影响报告书征求意见稿张贴公示情况（项目覆盖但不涉及敏感目标）一览表

序号	张贴地点	张贴公示照片
1	汕头市潮阳区海门镇人民政府	 
2	潮阳区海门镇东门社区	 

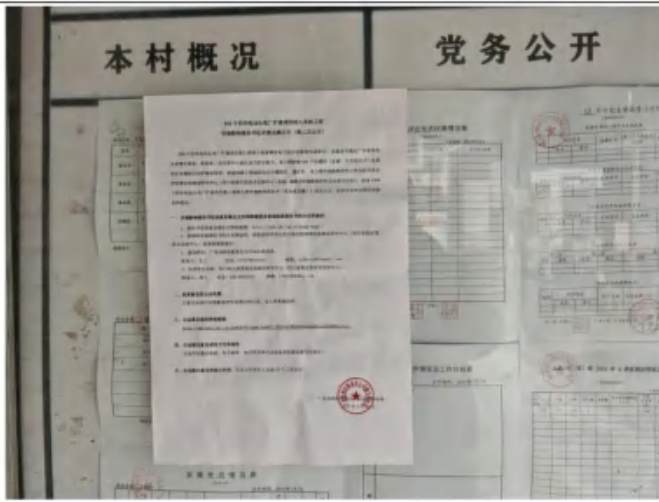
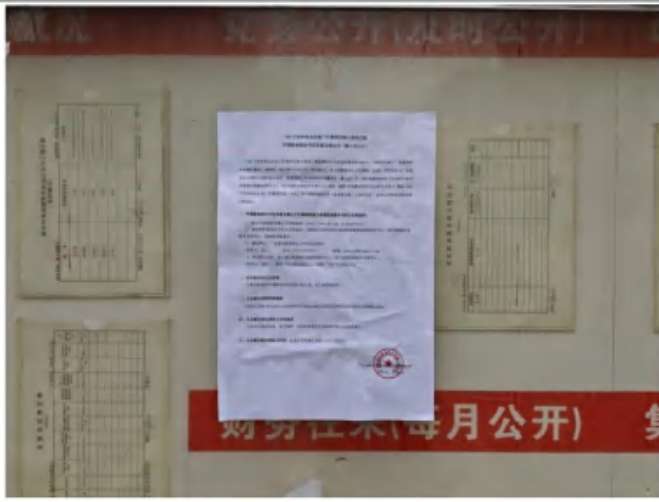
序号	张贴地点	张贴公示照片
3	潮阳区海门镇湖边村	 
4	汕头市潮阳区城南街道办事处	 

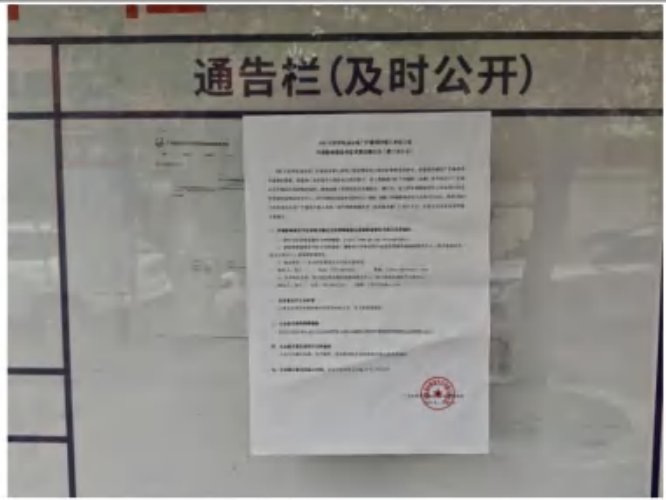
序号	张贴地点	张贴公示照片	
5	潮阳区城南街道凤北社区		
6	潮阳区城南街道凤上社区		

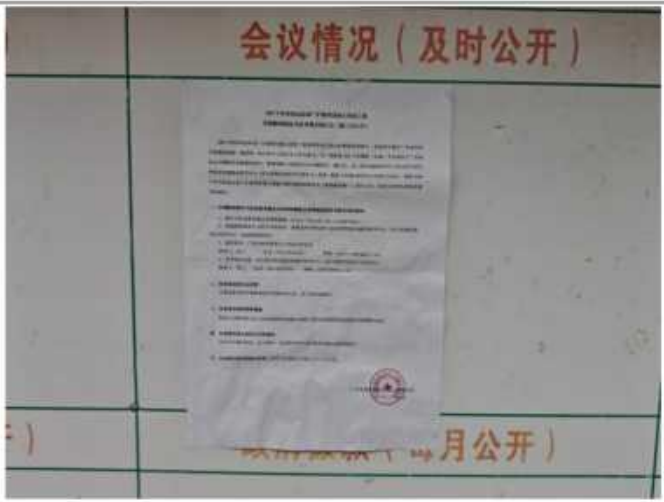
序号	张贴地点	张贴公示照片	
7	汕头市潮阳区棉北街道办事处		
8	潮阳区棉北街道白竹社区		

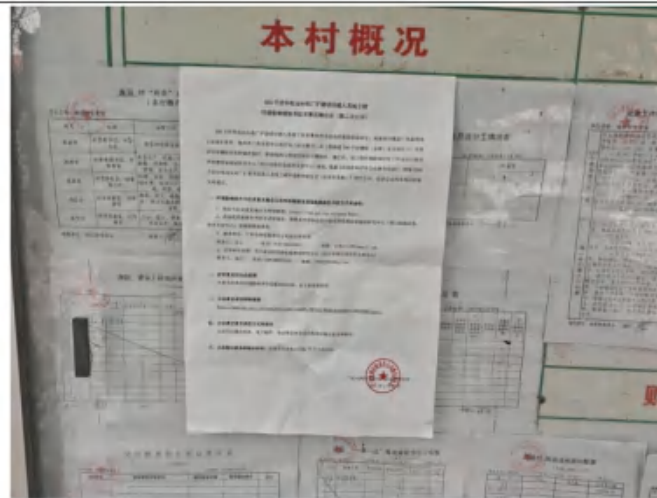
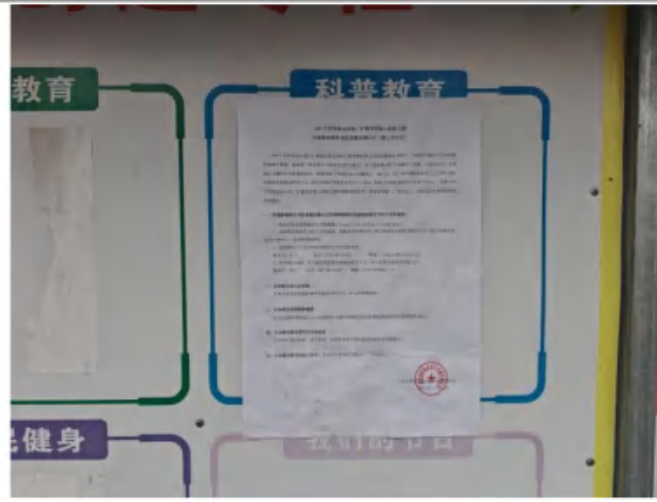
序号	张贴地点	张贴公示照片	
9	潮阳区棉北街道平北社区		
10	潮阳区棉北街道平南社区		

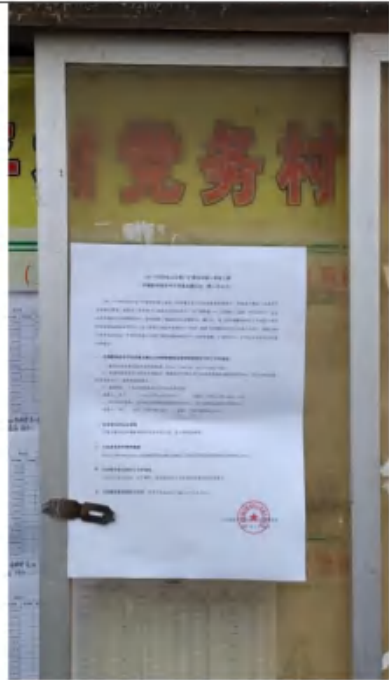
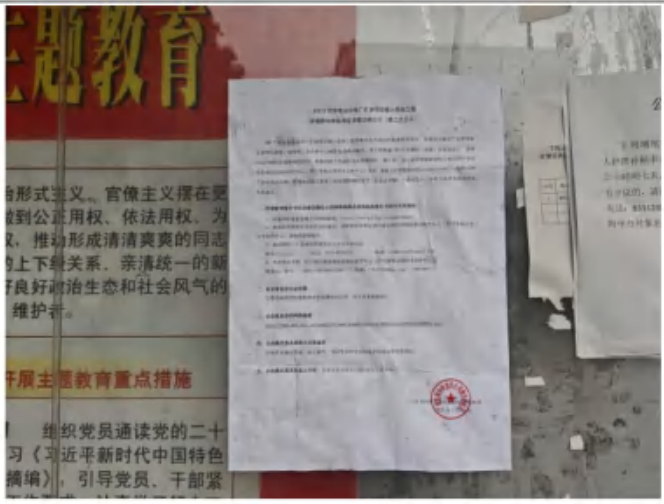
序号	张贴地点	张贴公示照片	
11	汕头市潮阳区河溪镇人民政府		
12	潮阳区河溪镇东陇村		

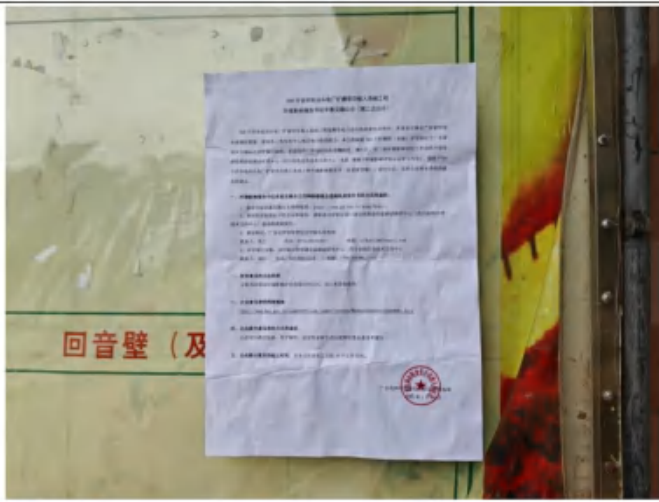
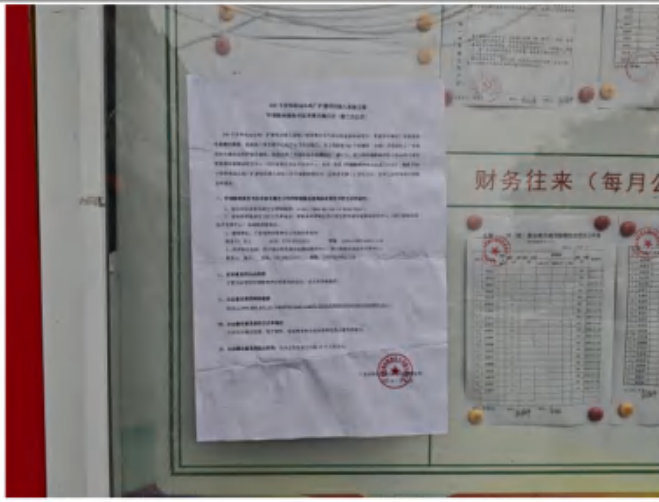
序号	张贴地点	张贴公示照片	
13	潮阳区河溪镇上坑村	 	
14	潮阳区河溪镇新乡村	 	

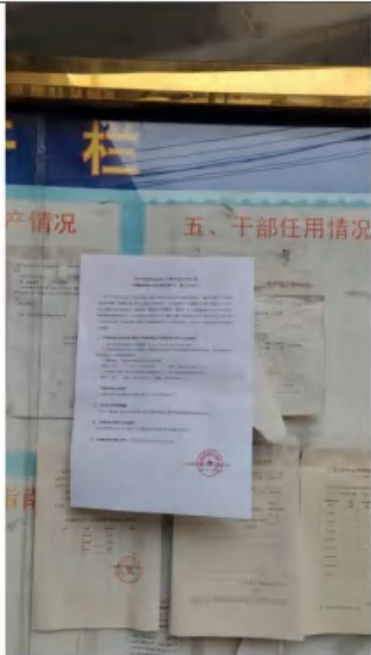
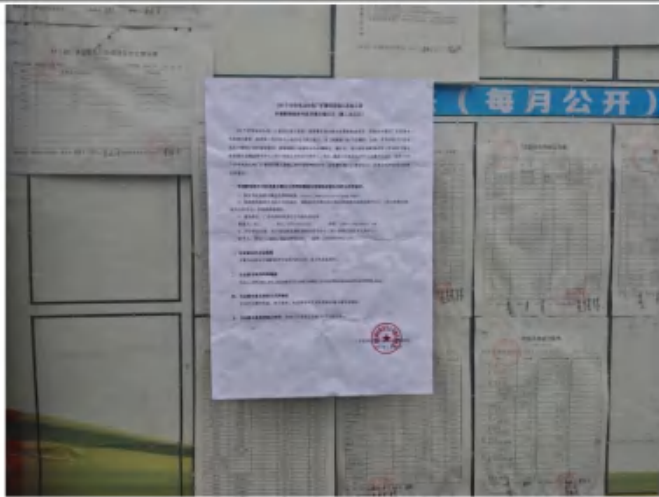
序号	张贴地点	张贴公示照片
15	潮阳区河溪镇上陇村	 
16	潮阳区河溪镇西陇村	 

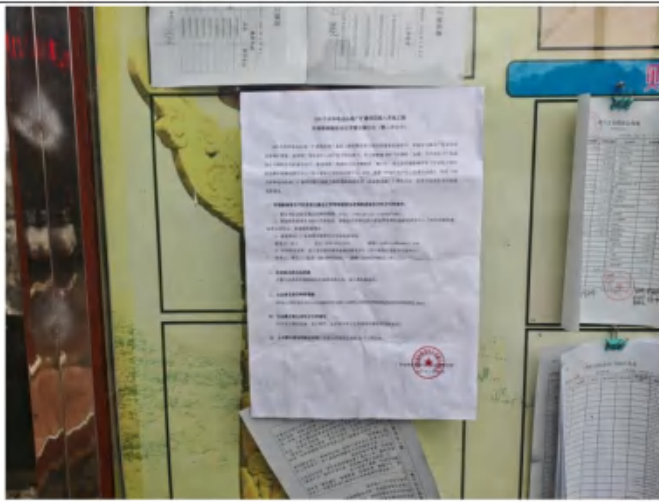
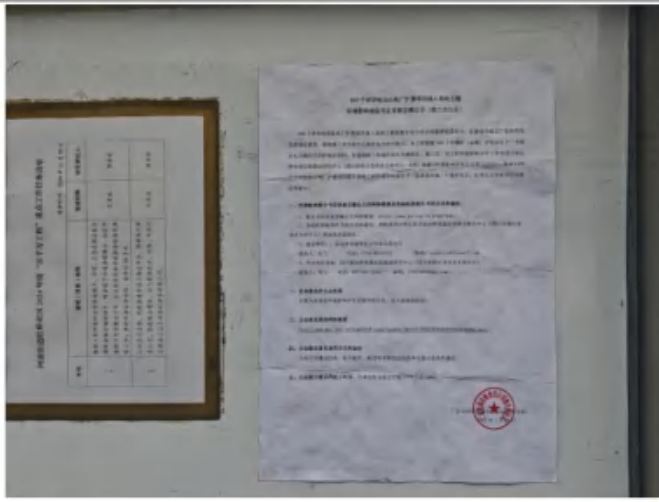
序号	张贴地点	张贴公示照片	
17	汕头市潮阳区西胪镇人民政府		
18	潮阳区西胪镇岩前村		

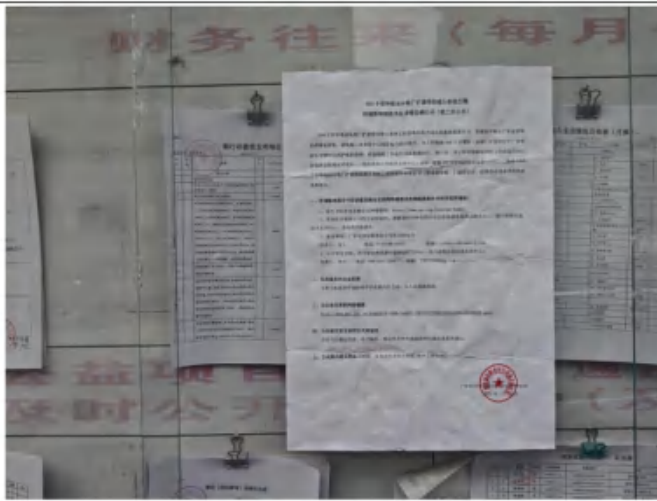
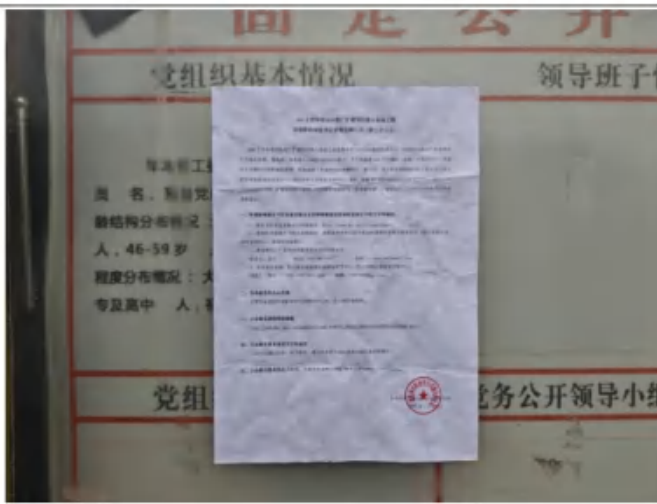
序号	张贴地点	张贴公示照片
19	潮阳区西胪镇海田村	 
20	潮阳区西胪镇乌岩村	 

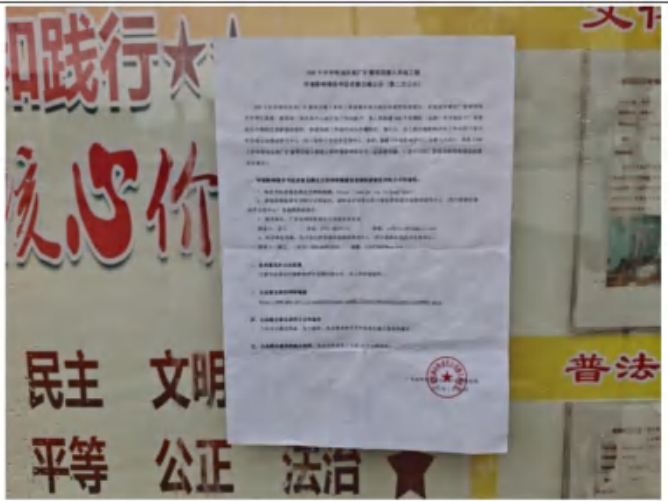
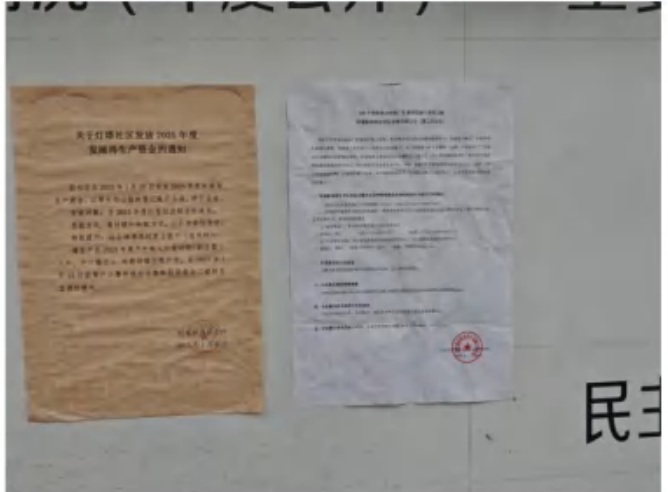
序号	张贴地点	张贴公示照片	
21	潮阳区西胪镇兴平村		
22	潮阳区西胪镇埔尾村		

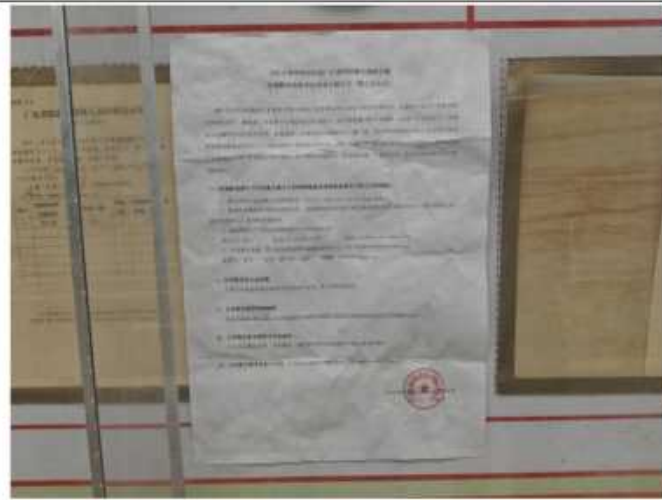
序号	张贴地点	张贴公示照片	
23	潮阳区西胪镇陂头村		
24	潮阳区西胪镇东潮村		

序号	张贴地点	张贴公示照片	
25	汕头市潮阳区关埠镇人民政府		
26	潮阳区关埠镇港底社区		

序号	张贴地点	张贴公示照片	
27	潮阳区关埠镇树下村		
28	汕头市濠江区河浦街道办事处		

序号	张贴地点	张贴公示照片	
29	濠江区河浦街道河东社区		
30	汕头市濠江区玉新街道办事处		

序号	张贴地点	张贴公示照片
31	濠江区玉新街道燎原社区	 
32	濠江区玉新街道灯塔社区	 

序号	张贴地点	张贴公示照片	
33	汕头市濠江区滨海街道办事处		

3.2.4 查阅情况

在项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，我单位按照项目征求意见稿公示信息所述，在广东电网有限责任公司汕头供电局设置了项目环境影响报告书征求意见稿纸质报告书查阅场所，并安排专人进行管理。

截至项目征求意见稿公示结束，没有公众到查阅场所查阅项目环境影响报告书征求意见稿纸质报告书。

3.2.5 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，建设单位及环评单位均未收到公众对于本工程环境保护方面的意见或建议。

4 其他公众参与情况

本项目在两次公示期间，均未收到公众提出与本项目环境影响评价相关的意见或建议，不属于“对环境影响方面公众质疑意见多的建设项目”，因此我单位未开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在本项目环评“首次环境影响评价信息公开”和“征求意见稿信息公开”两个公众参与阶段，我单位均未收到公众提出的对本项目环境影响评价相关的意见或建议。

6 报批前公开情况

6.1 公示内容及日期

《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）第二十条规定，“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”。

按上述规定，我单位在向汕头市生态环境局报批环境影响报告书前，于2025年3月13日通过网络公开拟报批的环境影响报告书全文和公参说明。此次公开的未包括国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容。表6-1列出了本项目环境影响报告书报批前公示内容。

对照《环境影响评价公众参与办法》第二十条规定，我单位开展的项目环境影响报告书的报批前公示内容符合相关规定要求。

表 6-1 项目环境影响报告书报批前公示内容

《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》 报批前公示（第三次公示） 500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程属于“十四五”电力规划项目，建设内容及规模如下： 1、500 千伏潮阳（金浦）开关站新建工程 远期规划建设 4 台 1000Mvar 主变，本期按开关站建设，500 千伏出线 6 回。 2、线路工程：新建线路路径总长度 2×69.68 千米，包括： ①新建华电汕头电厂二期～潮阳（金浦）开关站 500 千伏双回线路工程（A 线），新建线路长度 2×35.6 千米；为满足交叉跨越要求，升高改造海门电厂～庐岗 500 千伏甲乙线（C 线）、丙丁线（D 线）各 2×0.54 千米。 ②汕头～榕江 500 千伏双回线路解口接入潮阳（金浦）开关站线路工程（B 线），新建线路长度 2×33 千米，其中榕江侧新建线路 2×16.5 千米，汕头侧新建线路 2×16.5 千米。 3、500 千伏汕头站改造工程：更换 500 千伏第一串至潮阳（金浦）开关站的 1 台出线断路器。 本工程环境影响评价工作由四川省自然资源实验测试研究中心（四川省核应急技术支持中心）承担。《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》目前已编制完成，正按程序向生态环境主管部门报批。 根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书》及《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响评价公众参与说明》进行公示。 广东电网有限责任公司汕头供电局 2025 年 3 月 13 日
--

6.2 公开方式

我单位于 2025 年 3 月 13 日在项目主管单位（广东电网有限责任公司）网站进行了项目报批前环境影响评价信息公开，网络公示链接为：

http://www.gd.csg.cn/BFAf2B_kWYq3qMQge2lqiJAfUClwxWNfO2v1j74R5HiDxOUpallI5W4yeSbvpUdYb?encrypt=1

网络公示截图见图 6-1。



图 6-1 项目环境影响评价报批前网络公示截图

7 其他

7.1 存档备查情况

本次公众参与相关资料，已由建设单位进行存档备查。

7.2 项目建设单位说明

汕头供电局属于广东电网有限责任公司的下属机构，工程主管单位为广东电网有限责任公司。

本项目选址选线均位于广东省汕头市，工程由广东电网有限责任公司汕头供电局牵头建设和负责日后的运营管理，因此，本项目建设单位最终确定为广东电网有限责任公司汕头供电局。

8 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在 500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《500 千伏华电汕头电厂扩建项目接入系统工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广东电网有限责任公司汕头供电局承担全部责任。

承诺单位：广东电网有限责任公司汕头供电局

承诺时间：2023年3月13日

